

जापांक 450 /

कार्यालय अग्नि शामालय पदाधिकारी, भोजपुर, आरा।

भोजपुर, दिनांक - 21/04/2023

सेवा में

प्राचार्या दिव्य भाष्कर पब्लिक स्कूल

धोबहों बाजार, आरा, भोजपुर।

विषय :- अग्निशमन यंत्रों का जाँच प्रतिवेदन निर्गत करने के संबंध में।

महाराज,

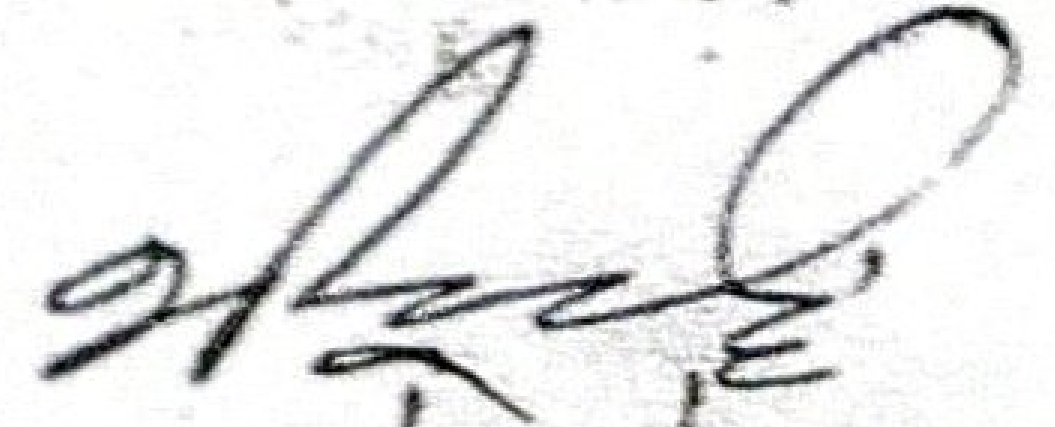
उपरोक्त विषय के आलोक में कहना है, प्राचार्या दिव्य भाष्कर पब्लिक स्कूल, धोबहों बाजार, आरा, भोजपुर। हमारे कार्यालय में दिनांक-10.04.2023 को दिव्य भाष्कर पब्लिक स्कूल, में लगे अग्निशमन यंत्रों को जाँच करने हेतु आवेदन दिए। तत्पश्चात् आपके स्कूल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त अग्निशमन यंत्र कृयाशील पाया गया। इन्हे चालु वर्ष 2023-24 के लिए एक वर्ष का जाँच प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। यंत्रों का नाम:-

1. ड्राई केमिकल स्टुगिसर :- नील
2. फोम मेकेनिकल स्टुगिसर :- नील
3. वाटर सि. ओ. टू स्टुगिसर :- नील
4. सि. ओ. टू स्टुगिसर :- 01 अदद 4.5 किलो ग्राम
5. ए. बी. सी. स्टुगिसर :- 05 अदद 04 किलो ग्राम
6. बलू एवं पानी बाल्टी :- 04 अदद
7. कम्बल :- 04 अदद

नोट :- निरीक्षण के दौरान उपकरणों को खराब पाए जाने की स्थिति में जाँच प्रतिवेदन नवीकरण को बीच में भी रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है एवं सरकारी नियमों का पालन करते हुये दिनांक:- 21.04.2023 से दिनांक:- 20.04.2024 तक के लिए जाँच प्रतिवेदन निर्गत की जाती है।

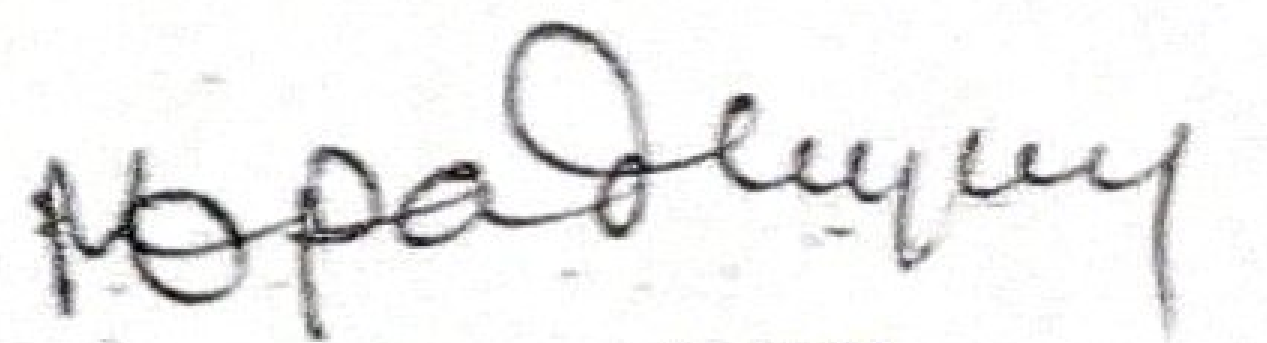
निर्देश :- दिया जाता है कि अगले वर्ष में एक बार इस कार्यालय से अग्निशामक यंत्रों का जाँच कराना अनिवार्य है। तथा आप अपने school में वर्ष में दो बार मॉक ड्रिल कराना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन


21/04/2023

अग्निशामक पदाधिकारी
आरा (भोजपुर)


Principal
D.B. Public School


Secretary
D.B. Public School
Dhobahan, Ara